


日本百年温泉旅馆半年不换水而“塌房” 细菌超标3700倍

据日本《读卖新闻》27日报道，日本福冈县一家百年温泉旅馆因每年只换两次温泉水而“塌房”，细菌超标3700倍。

这家温泉旅馆名为“大丸别庄”，于1865年开业。按照福冈县公共浴场管理条例，循环式浴池每周至少要完全换水一次，并加氯消毒。

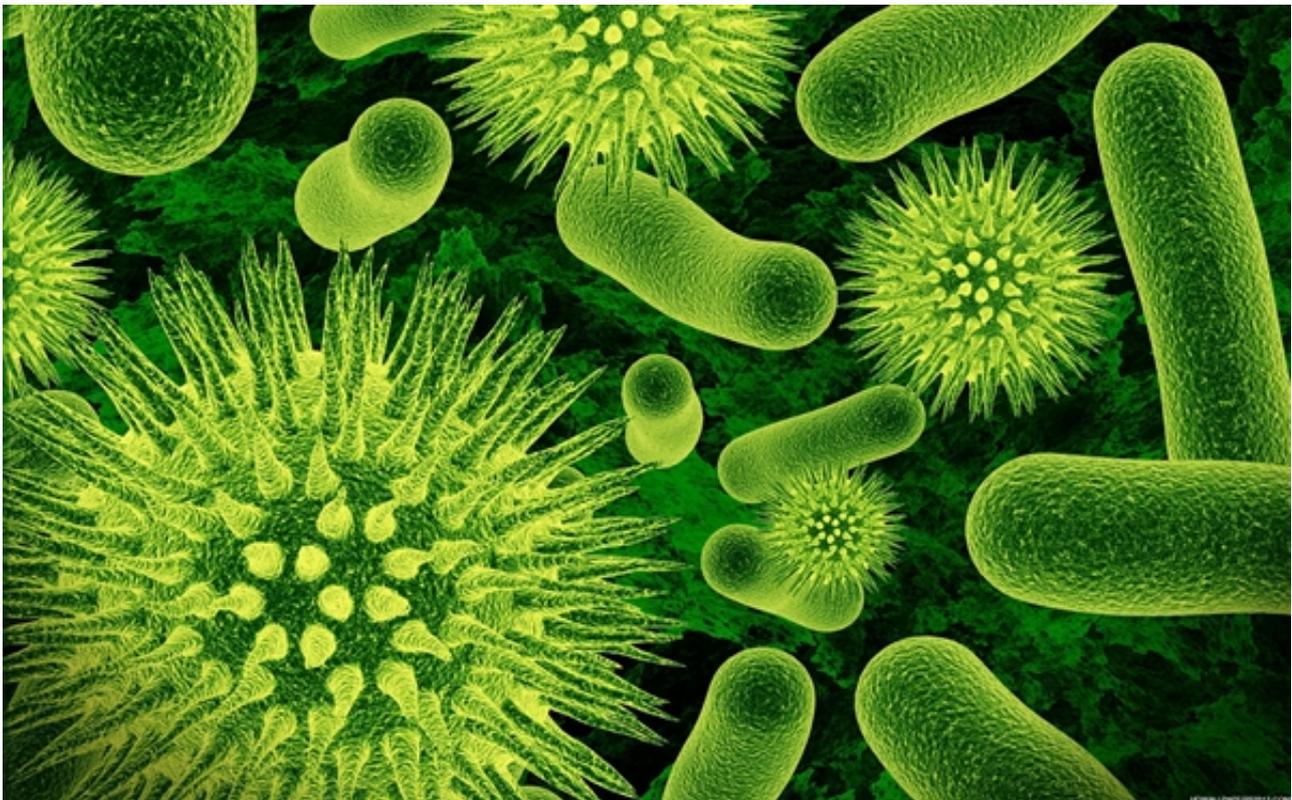

然而，福冈县有关部门2022年8月检查“大丸别庄”时发现，该店浴池军团菌的含量超标两倍。在去年11月的突击检查中，该店浴池军团菌竟超标3700倍。

现在的情况是，“大丸别庄”只得承认，自2019年以来，一直违反规定

，每年只换两次水，也没有消毒。该事件在日本社交网络上引起热议，有日本网友评论称，“真过分！这相当于无差别杀人。”

还有网友表示，老汤温泉才够味啊，对日本来说，不过是道歉鞠躬三次的小事。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/167772257310623.html>